



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661


tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Appendix No 2 to test report 939/B-2009

Initial Type Testing Certificate
pertinent to Standard EN 14351-1:2006
No 939/B – 2009

Laboratorium Techniki Budowlanej carried out the examination of the window described in test report 939/B-2009, part 1, designated with No 1, manufactured by:

SŁOWIŃSCY sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Test specimen	Characteristic	Test standard	Classification standard	Classification/value
 B=1000 H=2000	4.5. Watertightness	EN 1027	EN 12208	Not covered 3A (Test pressure 100 Pa)
	4.8. Load-bearing capacity of safety devices	EN 14609	EN 14351-1	Threshold value 350 N
The results of the examination refer only to the tested sample and the test conditions. The parameters for other objects should be declared in compliance with the provisions specified in standard EN 14351-1.	4.14. Air permeability	EN 1026	EN 12207	Class 4 (Max test pressure 600 Pa) Reference air permeability at 100 Pa: 3 m ³ /h m ² or 0,75 m ³ /h m

Quality Manager

mgr inż. Andrzej Żyła

**“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83**

Engineering Manager

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dated 12th May, 2009



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


Appendix No 6 to test report 819/B-2008

**Initial Type Testing Certificate
 Pertinent to Standard EN 14351-1:2006**


No 819/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej carried out the examination of the window described in test report 819/B-2008, part 1, designated with No 3, manufactured by:

SŁOWIŃSCY sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca


Test specimen	Characteristic	Test standard	Classification standard	Classification/value
 B=2000 H=2450	4.2 Resistance to wind load	EN 12211	EN 12210	Test pressure P1 3 (1200 Pa) Frame deflection C (≤ 1/300)
	4.5. Watertightnes	EN 1027	EN 12208	Not covered 3A (Test pressure 100 Pa)
	4.8. Load-bearing capacity of safety devices	EN 14609	EN 14351-1	Threshold value 350 N
The results of the examination refer only to the tested sample and the test conditions. The parameters for other objects should be declared in compliance with the provisions specified in standard EN 14351-1.	4.14. Air permeability	EN 1026	EN 12207	Class 4 (Max test pressure 600 Pa) Reference air permeability at 100 Pa: 3m ³ /h m ² or 0,75 m ³ /h m

Quality Menager


 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Engineering Menager


 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dated 17th December, 2008

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Appendix No 5 to test report 819/B-2008

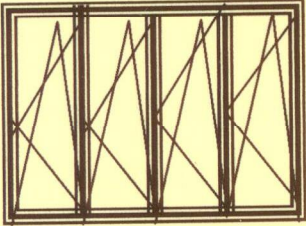
**Initial Type Testing Certificate
 Pertinent to Standard EN 14351-1:2006**

No 819/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej carried out the examination of the window described in test report 819/B-2008, part 1, designated with No 2, manufactured by:

SŁOWIŃSCY sp. j.

ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Test specimen	Characteristic	Test standard	Classification standard	Classification/value
 B=3600 H=1800	4.2 Resistance to wind load	EN 12211	EN 12210	Test pressure P1 3 (1200 Pa) Frame deflection C ($\leq 1/300$)
	4.5. Watertightnes	EN 1027	EN 12208	Not covered 3A (Test pressure 100 Pa)
	4.8. Load-bearing capacity of safety devices	EN 14609	EN 14351-1	Threshold value 350 N
The results of the examination refer only to the tested sample and the test conditions. The parameters for other objects should be declared in compliance with the provisions specified in standard EN 14351-1.	4.14. Air permeability	EN 1026	EN 12207	Class 4 (Max test pressure 600 Pa) Reference air permeability at 100 Pa: 3m ³ /h m ² or 0,75 m ³ /h m

Quality Manager

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Engineering Manager

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dated 17th December, 2008